

3° ARMB : l'Académie royale de Médecine de Belgique, dont le siège est situé, au Palais des Académies, rue Ducale 1, à Bruxelles numéro d'entreprise 0252/770/518, numéro de compte: BE41 0910 1175 4510.

CHAPITRE II. — Dispositions générales

Art. 2. § 1^{er}. Dans le cadre de l'organisation de la réception à l'occasion de la proclamation des lauréats des prix quinquennaux des sciences médicales pour la période 2016-2021, un subside de deux mille euros (€ 2.000) est alloué à l'ARMB.

§ 2. Ce subside est une intervention de l'Etat dans les frais d'organisation de la réception.

§ 3. Ce subside est imputable à l'article 25.52.14.3300.02 du budget du SPF, année budgétaire 2022.

CHAPITRE III. — Les conditions de libération du subside

Art. 3. Le montant du subside octroyé ne sera liquidé qu'après introduction, auprès du Service Professions de santé et pratique professionnelle, d'une déclaration de créance récapitulant les dépenses afférentes à l'ensemble du subside, au plus tard le 1^{er} janvier 2023.

Art. 4. § 1^{er}. Les frais d'investissement ne sont pas remboursés.

§ 2. Les frais de remboursement d'emprunt ne sont pas pris en considération.

Art. 5. La déclaration du subside ainsi que les pièces justificatives doivent être envoyés à l'adresse centrale de facturation :

SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement

Service d'Encadrement Budget et Contrôle de Gestion

avenue Galilée 5, boîte 2,

1210 Bruxelles

En cas de remboursement, celui-ci se fera sur le compte bancaire du SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, IBAN BE42 6792 0059 1754.

CHAPITRE IV. — Dispositions finales

Art. 6. Le présent arrêté produit ses effets le 1^{er} janvier 2022.

Art. 7. Le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 8 janvier 2023.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre de la Santé publique,
F. VANDENBROUCKE

3° KAGB : de Koninklijke Academie voor Geneeskunde, zetelend te Paleis der Academiën, Hertogstraat 1, te Brussel, ondernemingsnummer 0252/770/518, rekeningnummer: BE41 0910 1175 4510.

HOOFDSTUK II. — Algemene bepalingen

Art. 2. § 1. In het kader van de organisatie van de receptie ter gelegenheid van de proclamatie van de laureaten van de vijfjaarlijkse prijzen der geneeskundige wetenschappen voor de periode 2016-2021, wordt een toelage van tweeduizend euro (€ 2.000) toegekend aan de KAGB.

§ 2. Deze toelage is een tussenkomst van de Staat in de kosten voor de organisatie van receptie.

§ 3. Deze toelage is aan te rekenen ten laste van artikel 25.52.14.3300.02 van de begroting van de FOD, begrotingsjaar 2022.

HOOFDSTUK III. — De voorwaarden voor de uitbetaling van de toelage

Art. 3. Het bedrag van de toegekende toelage zal slechts uitbetaald worden een schuldvordering met overzicht van de uitgaven die betrekking hebben op de totale toelage toekomt bij de Dienst Gezondheidsberoepen en Beroepsuitoefening en dit uiterlijk tegen 1 januari 2023.

Art. 4. § 1. De investeringskosten worden niet terugbetaald.

§ 2. De onkosten voor de terugbetaling van een lening komen niet in aanmerking.

Art. 5. De schuldvordering tot uitbetaling van de toelage en de rechtvaardigingsstukken dienen gestuurd te worden naar het centrale facturatieadres, zijnde :

FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu

Stafdienst Budget en Beheerscontrole

Galileelaan 5, bus 2

1210 Brussel

In geval van terugbetaling, zal dit gebeuren op het bankrekeningnummer van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, IBAN BE42 6792 0059 1754.

HOOFDSTUK IV. — Eindbepalingen

Art. 6. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2022.

Art. 7. De minister bevoegd voor Volksgezondheid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 8 januari 2023.

FILIP

Van Koningswege :

De Minister van Volksgezondheid,
F. VANDENBROUCKE

SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE,
P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE

[C - 2023/41622]

10 JUILLET 2022. — Arrêté royal insérant le chapitre 7.22. du Livre 1 et modifiant certaines parties des Livres 1 et 3, introduits par l'arrêté royal du 8 septembre 2019 établissant le Livre 1 sur les installations électriques à basse tension et à très basse tension, le Livre 2 sur les installations électriques à haute tension et le Livre 3 sur les installations pour le transport et la distribution de l'énergie électrique. — Traduction allemande

Le texte qui suit constitue la traduction en langue allemande de l'arrêté royal du 10 juillet 2022 insérant le chapitre 7.22. du Livre 1 et modifiant certaines parties des Livres 1 et 3, introduits par l'arrêté royal du 8 septembre 2019 établissant le Livre 1 sur les installations électriques à basse tension et à très basse tension, le Livre 2 sur les installations électriques à haute tension et le Livre 3 sur les installations pour le transport et la distribution de l'énergie électrique (*Moniteur belge* du 16 août 2022).

Cette traduction a été établie par le Service central de traduction allemande à Malmédy.

FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE,
K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE

[C - 2023/41622]

10 JULI 2022. — Koninklijk besluit tot invoeging van hoofdstuk 7.22. van Boek 1 en tot wijziging van sommige delen van de Boeken 1 en 3, ingevoerd door het koninklijk besluit van 8 september 2019 tot vaststelling van Boek 1 betreffende de elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning, Boek 2 betreffende de elektrische installaties op hoogspanning en Boek 3 betreffende de installaties voor transmissie en distributie van elektrische energie. — Duitse vertaling

De hierna volgende tekst is de Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 10 juli 2022 tot invoeging van hoofdstuk 7.22. van Boek 1 en tot wijziging van sommige delen van de Boeken 1 en 3, ingevoerd door het koninklijk besluit van 8 september 2019 tot vaststelling van Boek 1 betreffende de elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning, Boek 2 betreffende de elektrische installaties op hoogspanning en Boek 3 betreffende de installaties voor transmissie en distributie van elektrische energie (*Belgisch Staatsblad* van 16 augustus 2022).

Deze vertaling is opgemaakt door de Centrale dienst voor Duitse vertaling in Malmédy.

FÖDERALER ÖFFENTLICHER DIENST WIRTSCHAFT, KMB, MITTELSTAND UND ENERGIE

[C – 2023/41622]

10. JULI 2022 — Königlicher Erlass zur Einfügung von Buch 1 Kapitel 7.22 und zur Abänderung bestimmter Teile der Bücher 1 und 3, eingefügt durch den Königlichen Erlass vom 8. September 2019 zur Festlegung von Buch 1 über elektrische Niederspannungs- und Kleinspannungsanlagen, von Buch 2 über elektrische Hochspannungsanlagen und von Buch 3 über Anlagen für die Übertragung und Verteilung elektrischer Energie — Deutsche Übersetzung

Der folgende Text ist die deutsche Übersetzung des Königlichen Erlasses vom 10. Juli 2022 zur Einfügung von Buch 1 Kapitel 7.22 und zur Abänderung bestimmter Teile der Bücher 1 und 3, eingefügt durch den Königlichen Erlass vom 8. September 2019 zur Festlegung von Buch 1 über elektrische Niederspannungs- und Kleinspannungsanlagen, von Buch 2 über elektrische Hochspannungsanlagen und von Buch 3 über Anlagen für die Übertragung und Verteilung elektrischer Energie.

Diese Übersetzung ist von der Zentralen Dienststelle für Deutsche Übersetzungen in Malmedy erstellt worden.

FÖDERALER ÖFFENTLICHER DIENST WIRTSCHAFT, KMB, MITTELSTAND UND ENERGIE

10. JULI 2022 — Königlicher Erlass zur Einfügung von Buch 1 Kapitel 7.22 und zur Abänderung bestimmter Teile der Bücher 1 und 3, eingefügt durch den Königlichen Erlass vom 8. September 2019 zur Festlegung von Buch 1 über elektrische Niederspannungs- und Kleinspannungsanlagen, von Buch 2 über elektrische Hochspannungsanlagen und von Buch 3 über Anlagen für die Übertragung und Verteilung elektrischer Energie

PHILIPPE, König der Belgier,

Allen Gegenwärtigen und Zukünftigen, Unser Gruß!

Aufgrund des Gesetzes vom 10. März 1925 über die Elektrizitätsversorgung, des Artikels 21 Nr. 1;

Aufgrund des Gesetzes vom 4. August 1996 über das Wohlbefinden der Arbeitnehmer bei der Ausführung ihrer Arbeit, des Artikels 4 § 1 Absatz 1, abgeändert durch das Gesetz vom 7. April 1999, und des Artikels 5 § 3;

Aufgrund des Königlichen Erlasses vom 8. September 2019 zur Festlegung von Buch 1 über elektrische Niederspannungs- und Kleinspannungsanlagen, von Buch 2 über elektrische Hochspannungsanlagen und von Buch 3 über Anlagen für die Übertragung und Verteilung elektrischer Energie;

Aufgrund der Stellungnahme des Finanzinspektors vom 25. Februar 2021;

Aufgrund der Stellungnahme des Hohen Rates für Gefahrenverhütung und Schutz am Arbeitsplatz vom 17. November 2021, abgegeben in Anwendung von Artikel 95 Absatz 1 des Gesetzes vom 4. August 1996 über das Wohlbefinden der Arbeitnehmer bei der Ausführung ihrer Arbeit;

Aufgrund der Stellungnahme des Hohen Rates für Brand- und Explosionsschutz vom 22. Dezember 2021, abgegeben in Anwendung von Artikel 6 § 1 Absatz 2 Buchstabe *b*) des Gesetzes vom 30. Juli 1979 über die Brand- und Explosionsverhütung sowie über die Haftpflichtversicherung in diesen Fällen;

Aufgrund der Mitteilung an die Europäische Kommission vom 2. März 2021 in Anwendung von Artikel 5 Absatz 1 der Richtlinie (EU) 2015/1535 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. September 2015 über ein Informationsverfahren auf dem Gebiet der technischen Vorschriften und der Vorschriften für die Dienste der Informationsgesellschaft;

Aufgrund der Stellungnahme des Ständigen Ausschusses für Elektrizität vom 24. März 2022, abgegeben in Anwendung von Artikel 22 Absatz 5 des Gesetzes vom 10. März 1925 über die Elektrizitätsversorgung, abgeändert durch das Gesetz vom 8. Mai 2014;

Aufgrund des Gutachtens Nr. 71.421/3 des Staatsrates vom 25. Mai 2022, abgegeben in Anwendung von Artikel 84 § 1 Absatz 1 Nr. 2 der am 12. Januar 1973 koordinierten Gesetze über den Staatsrat;

Auf Vorschlag des Ministers der Arbeit und der Ministerin der Energie

Haben Wir beschlossen und erlassen Wir:

Artikel 1 - In Anlage 1 Buch 1 Teil 7 des Königlichen Erlasses vom 8. September 2019 zur Festlegung von Buch 1 über elektrische Niederspannungs- und Kleinspannungsanlagen, von Buch 2 über elektrische Hochspannungsanlagen und von Buch 3 über Anlagen für die Übertragung und Verteilung elektrischer Energie wird ein Kapitel 7.22 eingefügt, das in der Anlage zu vorliegendem Erlass beigefügt ist.

Art. 2 - Anlage 1 zu demselben Erlass wird wie folgt abgeändert:

1. In Buch 1 Teil 2 Kapitel 2.6 Abschnitt 2.6.1 wird zwischen der Bestimmung des Begriffs "Elementarstromkreis" und der Bestimmung des Begriffs "Stromkreis" folgende Begriffsbestimmung eingefügt:

"Ausschließlich zugewiesener Stromkreis (in vorliegendem Buch "getrennter Stromkreis" genannt): Elementarstromkreis (Hauptstromkreis oder Endstromkreis), der der ausschließlichen Versorgung eines oder mehrerer für einen spezifischen Zweck bestimmter Verbrauchsgeräte dient."

2. [Abänderung des französischen Textes]

3. [Abänderung des niederländischen Textes]

4. In Buch 1 Teil 5 Kapitel 5.2 Abschnitt 5.2.1 Unterabschnitt 5.2.1.2 Absatz 7 werden die Wörter "einen ausschließlich dafür vorgesehenen Stromkreis" jeweils durch die Wörter "einen getrennten Stromkreis" und die Wörter "einen oder mehrere ausschließlich dafür vorgesehene Stromkreise" durch die Wörter "einen oder mehrere getrennte Stromkreise" ersetzt.

5. *[Abänderung des französischen Textes]*

6. *[Abänderung des niederländischen Textes]*

7. *[Abänderung des niederländischen Textes]*

8. *[Abänderung des niederländischen Textes]*

9. *[Abänderung des niederländischen Textes]*

Art. 3 - Anlage 3 zu demselben Erlass wird wie folgt abgeändert:

1. In Buch 3 Teil 2 Kapitel 2.6 Abschnitt 2.6.1 Unterabschnitt 2.6.1.1 wird zwischen der Bestimmung des Begriffs "Elementarstromkreis" und der Bestimmung des Begriffs "Stromkreis" folgende Begriffsbestimmung eingefügt:

"Ausschließlich zugewiesener Stromkreis (in vorliegendem Buch "getrennter Stromkreis" genannt): Elementarstromkreis (Hauptstromkreis oder Endstromkreis), der der ausschließlichen Versorgung eines oder mehrerer für einen spezifischen Zweck bestimmter Verbrauchsgeräte dient."

2. *[Abänderung des französischen Textes]*

3. *[Abänderung des niederländischen Textes]*

4. *[Abänderung des niederländischen Textes]*

5. *[Abänderung des niederländischen Textes]*

Art. 4 - Vorliegender Erlass tritt am ersten Tag des dritten Monats nach dem Monat seiner Veröffentlichung im *Belgischen Staatsblatt* in Kraft.

Art. 5 - Die für Arbeit beziehungsweise Energie zuständigen Minister sind, jeweils für ihren Bereich, mit der Ausführung des vorliegenden Erlasses beauftragt.

Gegeben zu Brüssel, den 10. Juli 2022

PHILIPPE

Von Königs wegen:

Der Minister der Arbeit

P.-Y. DERMAGNE

Die Ministerin der Energie

T. VAN DER STRAETEN

Anlage

KAPITEL 7.22 - Stromversorgung von Elektrostraßenfahrzeugen

Abschnitt 7.22.1 - Anwendungsbereich

Die allgemeinen Vorschriften der anderen Teile des vorliegenden Buches gelten auch für die in vorliegendem *Kapitel 7.22* behandelten Anlagen und Orte besonderer Art. Diese allgemeinen Vorschriften werden durch die Vorschriften des vorliegenden Kapitels ergänzt.

Vorliegendes Kapitel ist anwendbar auf konduktive Ladestationen für Elektrostraßenfahrzeuge, mit deren Errichtung oder Austausch ab Inkrafttreten des vorliegenden Kapitels begonnen wird, und auf ihre Stromkreise, die:

1. für die Stromversorgung von Elektrofahrzeugen und eventuell
2. für die Rückspeisung elektrischer Energie aus Batterien von Elektrofahrzeugen bestimmt sind.

Die in vorhergehendem Absatz erwähnten Stromkreise enden am Anschlusspunkt.

Folglich bleiben die Bestimmungen von Buch 1, mit Ausnahme des vorliegenden Kapitels, anwendbar auf:

1. bestehende konduktive Ladestationen für Elektrostraßenfahrzeuge, mit deren Errichtung vor Ort vor Inkrafttreten des vorliegenden Kapitels begonnen wurde,
2. konduktive Ladestationen für Elektrostraßenfahrzeuge, bei denen die Ausführung des Projekts oder der Installations- oder Austauscharbeiten vor Inkrafttreten des vorliegenden Kapitels begonnen hat, unbeschadet der Tatsache, dass die Konformitätsprüfung vor Ingebrauchnahme nach Inkrafttreten des vorliegenden Kapitels stattfinden wird.

Wird eine bestehende konduktive Ladestation wie in Absatz 4 Nr. 1 erwähnt den Bestimmungen von *Kapitel 7.22* angepasst, wird sie gemäß den Bestimmungen von *Kapitel 7.22* einer Konformitätsprüfung vor Ingebrauchnahme unterzogen.

Wird eine konduktive Ladestation wie in Absatz 4 Nr. 2 erwähnt den Bestimmungen von *Kapitel 7.22* angepasst, wird die mit der Konformitätsprüfung vor Ingebrauchnahme beauftragte zugelassene Stelle darüber informiert. Die zugelassene Stelle vermerkt dies im Kontrollbericht.

Ortsfeste elektrische Anlagen, die für die Versorgung von Elektrofahrzeugen bestimmt sind, die mit einer Stromquelle ohne ortsfeste spezifische konduktive Ladestation für Elektrofahrzeuge verbunden sind, fallen unter die allgemeinen Vorschriften der anderen Teile des vorliegenden Buches.

Abschnitt 7.22.2 - Begriffe und Begriffsbestimmungen

Elektrostraßenfahrzeug (in vorliegendem Kapitel "Elektrofahrzeug" genannt): Fahrzeug, das mit einem Elektromotor angetrieben wird, dessen elektrischer Strom von einem wiederaufladbaren Energiespeichersystem stammt, und das hauptsächlich für die Nutzung auf öffentlicher Straße bestimmt ist.

Ladestation für Elektrofahrzeuge (in vorliegendem Kapitel "Ladestation" genannt): fest angeschlossene Ausrüstung bzw. Gruppe fest angeschlossener Ausrüstungen der ortsfesten Anlage, die die Übertragung elektrischer Energie zwischen einem Elektrofahrzeug und der Stromquelle gewährleistet.

Anschlusspunkt einer Ladestation für Elektrofahrzeuge (in vorliegendem Kapitel "Anschlusspunkt" genannt): Endpunkt, der Teil der Ladestation ist und über den Energie zu oder von einem Elektrofahrzeug übertragen wird.

Beispiel: Ladestation-Steckdose oder Fahrzeugstecker.

Abschnitt 7.22.3 - Bestimmung der allgemeinen Eigenschaften - Unterteilung von Anlagen

Es ist verboten, eine Ladestation über eine Steckvorrichtung an eine ortsfeste elektrische Anlage anzuschließen.

Ein getrennter Stromkreis ist für jeden Anschlusspunkt vorgesehen.

Die Anforderung des vorhergehenden Absatzes wird durch Einsatz geeigneter Schutzeinrichtungen entweder in der vorgeschalteten ortsfesten elektrischen Anlage oder in der Ladestation (oder einer Kombination dieser beiden Möglichkeiten) erfüllt.

Auf den Abbildungen 7.17 bis 7.20 werden zur Verdeutlichung einige mögliche Konfigurationen dargestellt. Diese sind nicht erschöpfend:

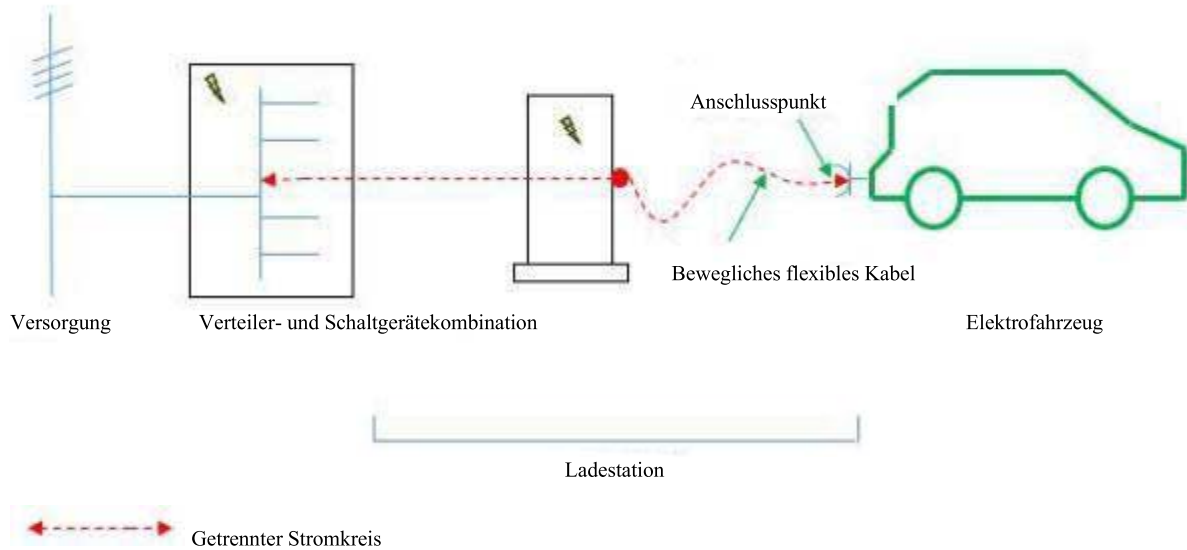


Abbildung 7.17 - Ladestation mit einem Anschlusspunkt "Fahrzeugstecker", der Teil der Ladestation ist (in der Verteiler- und Schaltgerätekombination eingebaute Überstrom-Schutzeinrichtung des getrennten Stromkreises)

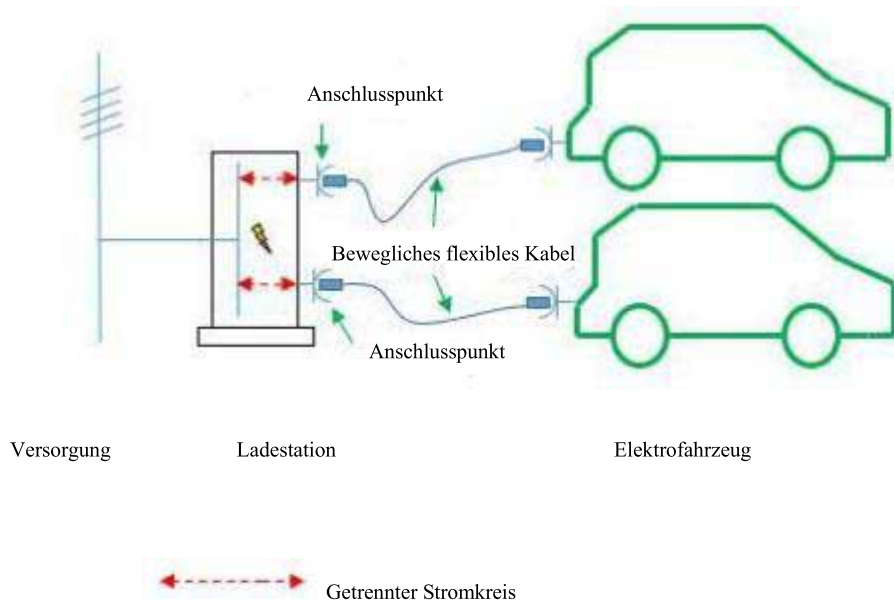


Abbildung 7.18 - Ladestation mit zwei Anschlusspunkten "Ladestation-Steckdosen", die Teil der Ladestation sind (in der Ladestation eingebaute Überstrom-Schutzeinrichtungen der getrennten Stromkreise)

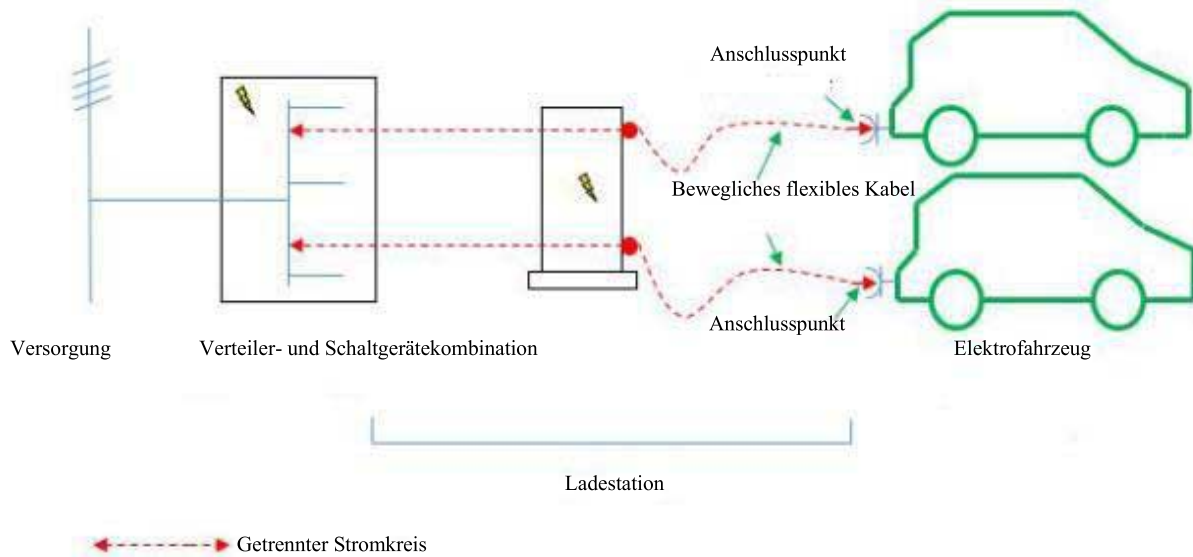


Abbildung 7.19 - Ladestation mit zwei Anschlusspunkten "Fahrzeugstecker", die Teil der Ladestation sind (in der Verteiler- und Schaltgerätekombination eingebaute Überstrom-Schutzeinrichtungen der getrennten Stromkreise)

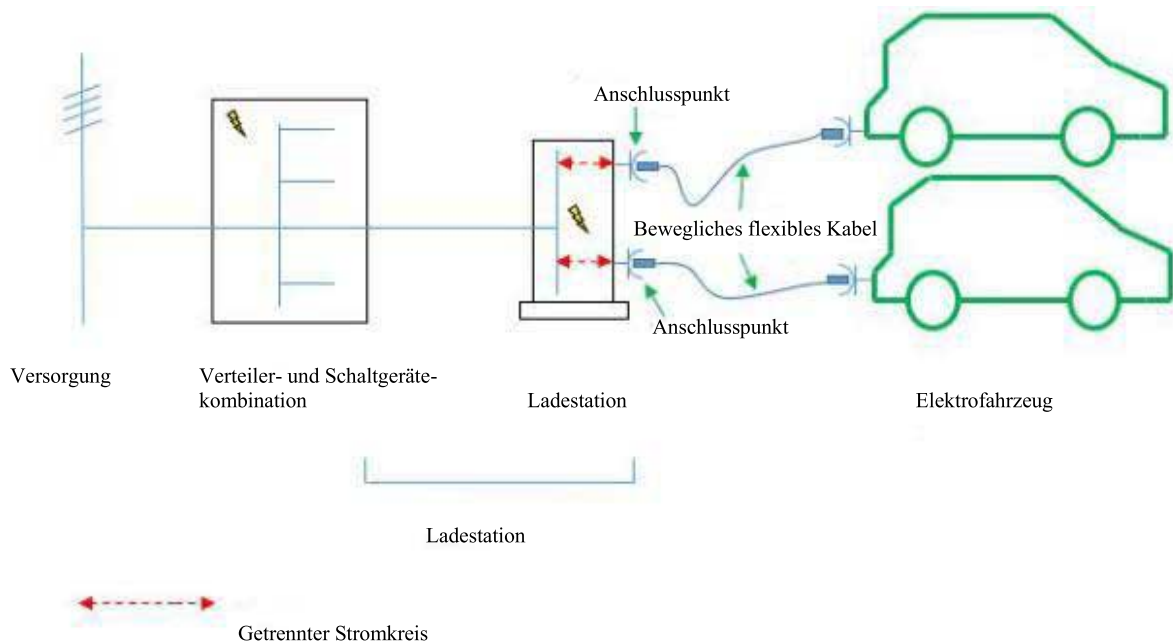


Abbildung 7.20 - Ladestation mit zwei Anschlusspunkten "Ladestation-Steckdosen", die Teil der Ladestation sind (in der Ladestation eingebaute Überstrom-Schutzeinrichtungen der getrennten Stromkreise)

Abschnitt 7.22.4 - Schutzmaßnahmen

Unterabschnitt 7.22.4.1 - Schutz gegen indirektes Berühren

Mindestens eine der folgenden Schutzmaßnahmen ist anwendbar:

a. Passiver Schutz ohne automatische Abschaltung der Stromversorgung

Der getrennte Stromkreis wird gemäß *Unterabschnitt 4.2.3.3 Buchstabe c* durch elektrische Schutztrennung der Stromkreise und durch einen Trenntransformator geschützt.

b. Aktiver Schutz mit automatischer Abschaltung der Stromversorgung

Die Anwendung eines TN-C-Erdungssystems für getrennte Stromkreise ist verboten.

Jeder getrennte Wechselstromkreis wird einzeln durch eine Differenzstrom-Schutzeinrichtung mit einem Ansprechstrom von höchstens 30 mA geschützt.

Folglich wird der Anschlusspunkt geschützt:

1. entweder durch eine Differenzstrom-Schutzeinrichtung, die so gebaut ist, dass ihr Betrieb bei Auftreten eines Isolationsfehlers mit störendem Gleichstromanteil gewährleistet bleibt,

2. oder durch eine Differenzstrom-Schutzeinrichtung zusammen und in Koordination mit einer Fehlergleichstrom-Nachweiseinrichtung, mit der die Ladestation bei Auftreten eines Isolationsfehlers mit störendem Gleichstromanteil außer Betrieb gesetzt wird.

Die in den Absätzen 2 und 3 erwähnte Anforderung wird durch Einsatz der weiter oben erwähnten Schutzeinrichtungen entweder in der vorgeschalteten ortsfesten elektrischen Anlage oder in der Ladestation (oder einer Kombination dieser beiden Möglichkeiten) erfüllt.

Bei IT-Erdungssystemen ist es erlaubt:

1. auf die in Absatz 2 erwähnte Differenzstrom-Schutzeinrichtung zu verzichten, unter der Bedingung, dass jeder getrennte Stromkreis separat über eine individuelle Stromquelle, wie zum Beispiel einen Transformator mit getrennten Wicklungen, versorgt wird,

2. einen permanenten Isolationswächter für mehr als einen getrennten Stromkreis vorzusehen, wenn diese Stromkreise über dieselbe Stromquelle, wie zum Beispiel einen Transformator, versorgt werden. Diese Anforderung wird durch Einsatz dieser Einrichtung entweder in der vorgeschalteten ortsfesten elektrischen Anlage oder in der Ladestation erfüllt. Sobald permanente Isolationswächter einen ersten Körper- oder Erdschluss melden, werden die erforderlichen Maßnahmen zur Suche und Beseitigung dieses Fehlers ergriffen.

Unterabschnitt 7.22.4.2 - Elektrischer Überstromschutz

Jeder getrennte Stromkreis wird einzeln durch eine geeignete Überstrom-Schutzeinrichtung geschützt.

Dies wird durch Einsatz einer geeigneten Überstrom-Schutzeinrichtung erfüllt, die den Vorschriften von *Kapitel 4.4* entspricht und sich entweder in der vorgeschalteten ortsfesten elektrischen Anlage oder in der Ladestation (oder einer Kombination dieser beiden Möglichkeiten) befindet.

Wenn die Ladestation über mehrere nicht gleichzeitig benutzte Anschlusspunkte verfügt, können diese Anschlusspunkte in Abweichung von Absatz 1 mit gemeinsamen Überstrom-Schutzeinrichtungen versehen sein, sofern diese Einrichtungen für jeden Anschlusspunkt den erforderlichen Schutz bieten (Beispiel: Der Bemessungsstrom der gemeinsamen Schutzeinrichtung überschreitet nicht den niedrigsten Bemessungsstrom der Anschlusspunkte).

Abschnitt 7.22.5 - Wahl und Einsatz elektrischer Betriebsmittel

Unterabschnitt 7.22.5.1 - Äußere Einflüsse

Ladestationen sind gegen vorhersehbare äußere Einflüsse des Ortes geschützt, an dem sie sich befinden.

Wenn sich Ladestationen im Freien befinden, weisen Betriebsmittel eine Schutzart von mindestens IP44 auf.

Zusätzlich zu den Maßnahmen gegen vorhersehbare äußere Einflüsse werden weitere Maßnahmen zum Schutz gegen mechanische Beanspruchungen durch vernünftigerweise vorhersehbare Kollisionen ergriffen.

Unterabschnitt 7.22.5.2 - Not-Ausschaltung

Ladestationen, die sich in Gebäuden befinden, sind gemäß *Unterabschnitt 5.3.3.1 Buchstabe c* mit einer Not-Ausschaltung versehen. Bedienungseinrichtungen von Not-Ausschaltungen sind sichtbar angebracht und deutlich gekennzeichnet sowie leicht zugänglich und schnell bedienbar. Sie sind an jeder Fahrzeugzufahrt zum gemeinsamen Parkplatz vorgesehen, es sei denn, der Bauherr bestimmt vor Konzipierung und Errichtung der Anlage in Absprache mit der Feuerwehr einen anderen Standort. Die Stellungnahme der Feuerwehr wird in der Akte der elektrischen Anlage aufbewahrt und vor Ort allen mit der Ausführung von Installations-, Instandhaltungs-, Überwachungs- und Prüfarbeiten beauftragten Personen zur Verfügung gehalten.

Die Not-Ausschaltung gewährleistet eine Lasttrennfunktion.

Vorliegender Unterabschnitt ist nicht anwendbar auf Ladestationen, die Teil der elektrischen Anlage einer Wohneinheit sind.

Unterabschnitt 7.22.5.3 - Anschlusspunkt

Der Anschlusspunkt befindet sich möglichst nah am Parkplatz für das Aufladen des Elektrofahrzeugs.

Anschlusspunkte sind jeweils nur mit einem einzigen Elektrofahrzeug elektrisch verbunden.

Unterabschnitt 7.22.5.4 - Dezentrale Niederspannung-Erzeugungseinheiten

Wenn Ladestationen die Rückspeisung elektrischer Energie in die vorgeschaltete ortsfeste elektrische Anlage ermöglichen:

1. müssen die Vorschriften für dezentrale Erzeugungseinheiten erfüllt werden, insbesondere im Hinblick auf Schutz gegen elektrischen Schlag, Überstromschutz und Sicherheitsabschaltung,

2. wird das Warnschild "Achtung: Mögliche Rückspeisung elektrischer Energie in die Anlage" an der/den Ladestation(en) und der/den Verteiler- und Schaltgerätekombination(en) angebracht, die dadurch versorgt werden.

Unterabschnitt 7.22.5.5 - Lage von Ladestationen und ihrer angrenzenden Parkplätze

Ladestationen und ihre angrenzenden Parkplätze befinden sich nicht an Orten, die durch den äußeren Einfluss BE3 gekennzeichnet sind.

Gesehen, um Unserem Erlass vom 10. Juli 2022 zur Einfügung von Buch 1 Kapitel 7.22 und zur Abänderung bestimmter Teile der Bücher 1 und 3, eingefügt durch den Königlichen Erlass vom 8. September 2019 zur Festlegung von Buch 1 über elektrische Niederspannungs- und Kleinspannungsanlagen, von Buch 2 über elektrische Hochspannungsanlagen und von Buch 3 über Anlagen für die Übertragung und Verteilung elektrischer Energie, beigefügt zu werden

PHILIPPE

Von Königs wegen:

Der Minister der Arbeit
P.-Y. DERMAGNE

Die Ministerin der Energie
T. VAN DER STRAETEN